


[m] da p.c.

Sezione sismica con inversione tomografica n° 1

G16

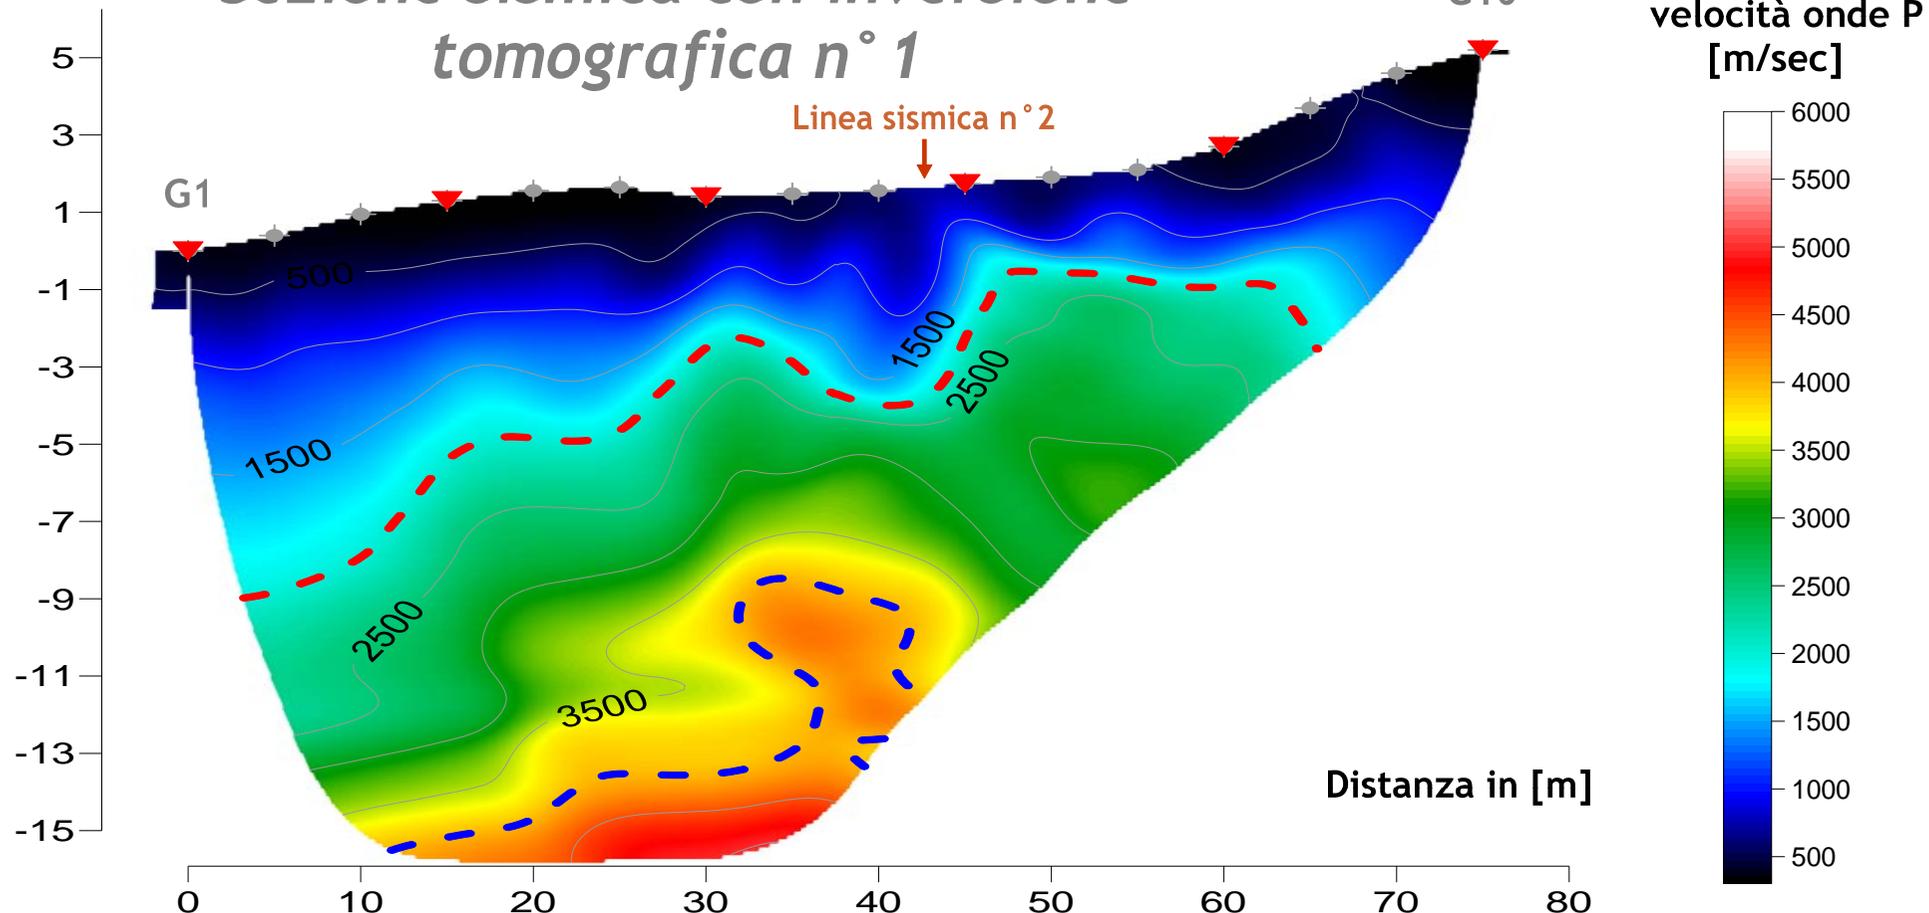

LEGENDA

- ▼ Posizione degli shot
- Posizione dei geofoni
- - - Limite tra il materiale di copertura e la probabile roccia fratturata / alterata
- - - Limite tra la probabile roccia fratturata / alterata e l'ammasso roccioso più compatto

INDAGINE GEOFISICA

Comm.: Geol. Umberto Pivetta

Sezione sismica con inversione tomografica n° 1

Tav. n° 1

StudioSisma

Nov. 2011